

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

2.9
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 01. 28-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 13-29. 1 kV-os kábelrekonstrukció

Előterjesztő: Szűcs Tamás ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 4 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az **Impulzív Kft** (a tervező Zibricky Zoltán tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 13-29. szám közötti 1 kV-os kábelrekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

Előzmény

A jelzett területen a villamos energia biztonságos szolgáltatása érdekében a kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója szükséges. A Budapest VIII. kerület Kőrös u. 3/b. szám alatt lévő (hrsz.:36078) épületben fejszatlakozástól kiindulva a meglévő nyomvonalon kábelcsere szükséges összeköttetést teremtve a Dugonics u. 8 szám alatt (hrsz.: 36061) található 2395/10 Transzformátorállomással.

Tervezett állapot

A tervleírás alapján a NAYY-J 4x240 SM 0,61 kV (Al) kábel összesen 251,21 fm hosszon kerül fektetésre. A tervezett nyomvonal kezdete, a Dugonics u. 8. szám előtti járdaszakasz (hrsz.: 3654), ott mintegy 10,8m² burkolatát bontanák meg, ahol a kábel csatlakozik a transzformátorállomáshoz. Utána a nyomvonal a Kálvária utca úttestét 7, 2 m² útfelület felbontásával keresztezi (hrsz.: 36077), majd a Kálvária utca páratlan oldali járdájában vezetve 112,8 m² járdaburkolat megbontásával fordul a Kőrös u. (hrsz.: 36076) járdájára. Ott a járdában vezetve 6 m² járdaburkolat megbontásával épül be a Kőrös utca 3/b. szám alatt található felfűzős fejszatlakozásba. **(2,3,4. számú mellékletek).**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a közút felbontásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges, mely hozzájárulásban a kezelő feltételeket írhat elő.

Tekintettel arra, hogy közmű hálózat rekonstrukciójához szükséges a tulajdonosi hozzájárulás megadása, az Ügyosztály nem javasolja további feltételek előírását.

A 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozat megtétele a Bizottság hatáskörébe tartozik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zoltán által tervezett, a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 13-29. 1 kV-os kábelrekonstrukció tervezett munkálatok megvalósításához szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-1847/2012.

Kérelmező: Impulzív Kft. tervező Zibriczky Zoltán

Helyszínek: Budapest VIII. kerület Dugonics u. 8. szám alatti épület előtt található közút járda-szakasza, hrsz.: 36054, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület Kálvária úttest (Dugonics - Kálvária utcák kereszteződése) közút útpálya-szakasza, hrsz.: 36077, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület Kálvária u.13- 29. szám alatti épületek előtt található közút járda-szakasza, hrsz.: 36077, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület Kőrös u. 3/b. szám alatti épület előtt található közút járdaszakasza, hrsz.: 36076, burkolatbontással **érintett**.

Tárgy: Budapest VIII. kerület Kálvária utca 13-29. 1 kV-os kábelrekonstrukció

A burkolat alatt nem üzemelő vezeték (kábel) nem maradhat.

A közműkeresztezéseknél a meglévő közműveket fi 160 KPE védőcsőben kell keresztezni.

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett helyi közút (járdaszakasz/út) teljes szélességben történő helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtörténik,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. január 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzendó!): indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. január 21.



Szűcs Tamás
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI IRO-
DA

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ 


PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

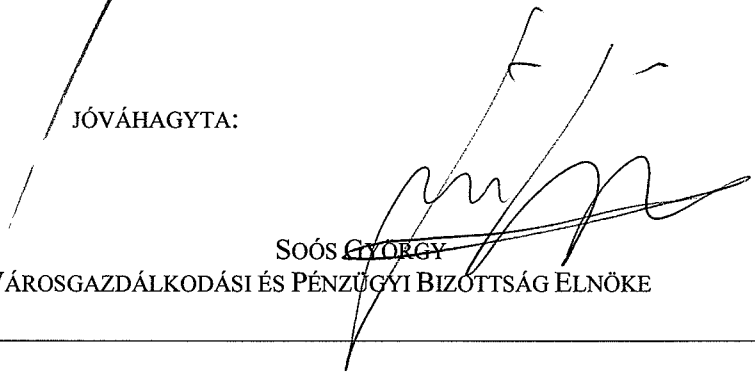
SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1.sz. melléklet

185613/2012



IMPULZIV Kft. VILLAMOS TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Telephely és levelezés: 2040 Budaörs, Baross u. 165. fsz.
Tel: 06-23-428 332; Fax: 06-23-428 331
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 4.

www.impulzivkft.hu
e-mail: impulziv@t-online.hu



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási ügyosztály
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Iktatószám: 68-KKá-R-1/12.

2012. december 10.

Tárgy: Bp. VIII Kálvária utca 13-29. 1 kV-os kábel rekonstrukció.
(2395/10. TR állomás - Kőrös u. 3b. között).
Tervszám: 12/68-KKá-R.
Tulajdonosi és közüzemkezelői hozzájáruló nyilatkozat kérelem.

Tisztelt Hivatal!

Kérem Önöket, szíveskedjenek a mellékelt műszaki tervdokumentációhoz a tulajdonosi és közüzemkezelői hozzájárulásukat megadni.

A tárgyi nyomvonal által érintett VIII. kerületi Önkormányzati ingatlanok:


- 36054. hrsz. (Dugonics utca) - járda és úttest;
- 36076. hrsz. (Kőrös utca) - járda;
- 36077. hrsz. (Kálvária utca) - járda.

Ügyintézésüket megköszönöm:

Zibriczky Zoltán

Zibriczky Zoltán
tervező
+36202668764.
zzoltan@chello.hu

Melléklet 1-1 pld-ban: Műszaki tervdokumentáció.
Nyomvonalrajz. 12/68-KKá-R-1.
Metszeti rajz - kábel fektetés járdában. 12/68-KKá-R-J.
Metszeti rajz - kábel fektetés úttest alatt. 12/68-KKá-R-Ü.
Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36054. hrsz.
Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36076. hrsz.
Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36077. hrsz.
ELMŰ igazolás kivitelezési tervek engedélyezési eljárásához.

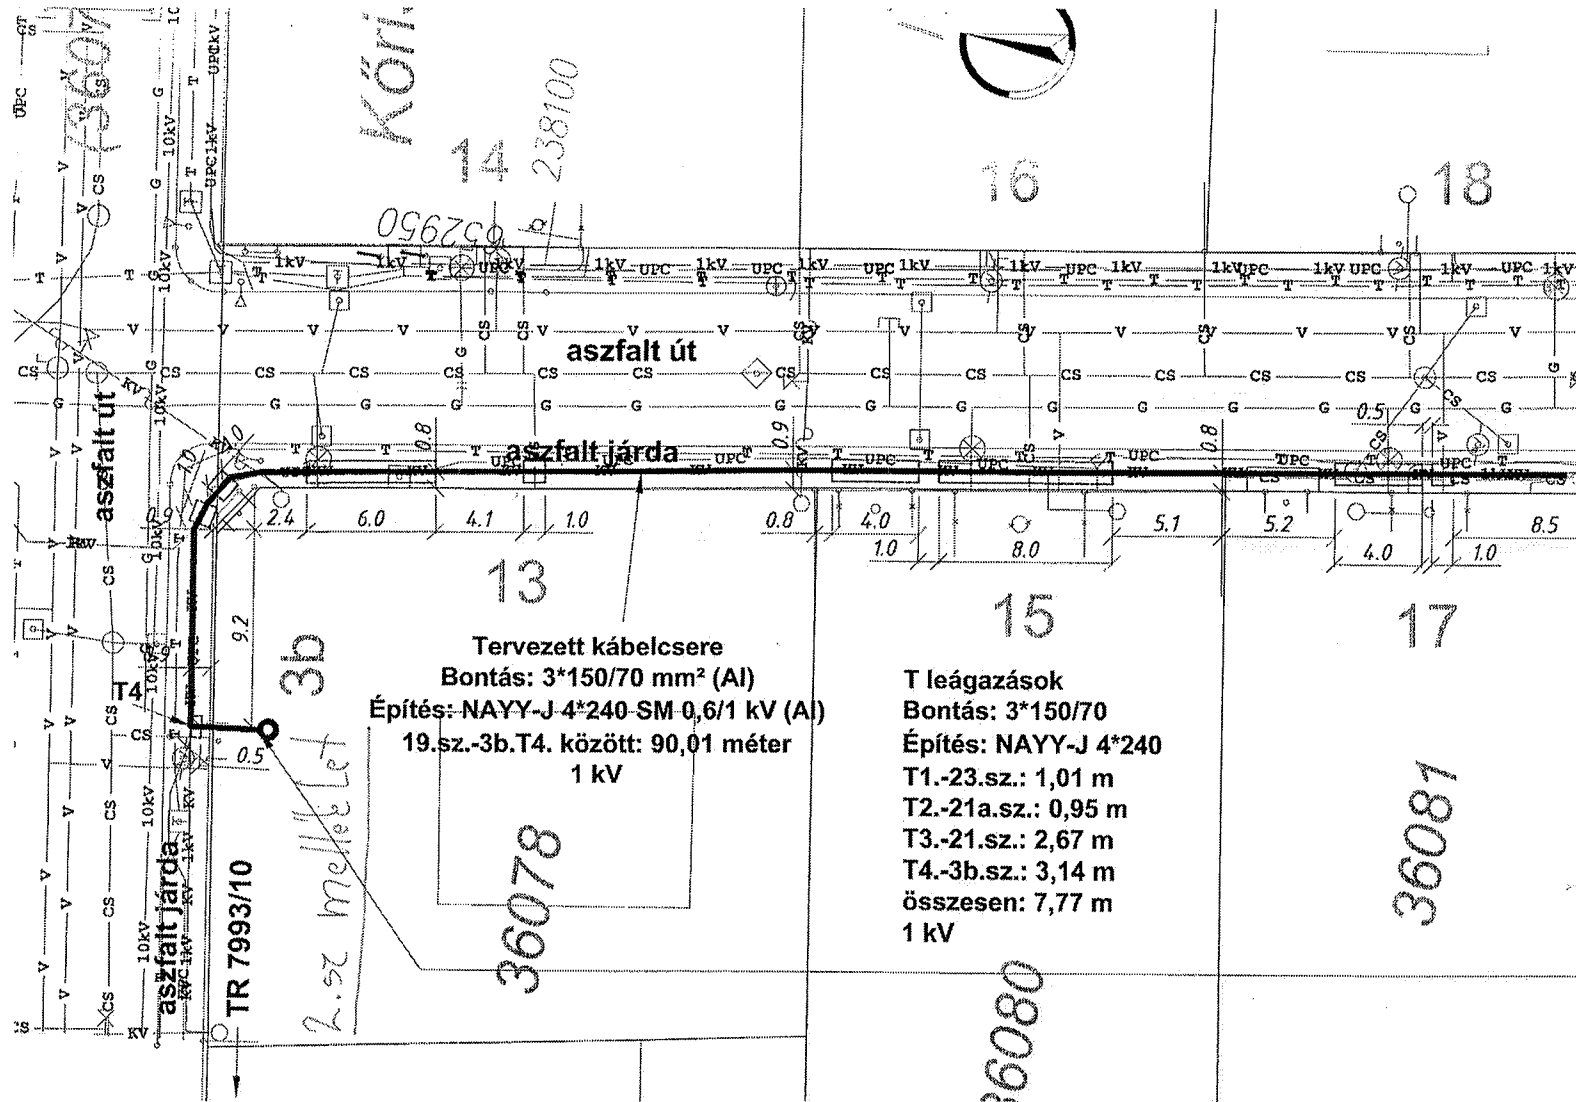

Tervezett kábelcsere
Bontás: 3*150/70 mm² (Al)
Építés: NAYY-J 4*240-SM 0,6/1 kV (Al)
 19.sz.-3b.T4. között: 90,01 méter
 1 kV

T leágazások
Bontás: 3*150/70
Építés: NAYY-J 4*240
 T1.-23.sz.: 1,01 m
 T2.-21a.sz.: 0,95 m
 T3.-21.sz.: 2,67 m
 T4.-3b.sz.: 3,14 m
 összesen: 7,77 m
 1 kV

2.sz. mellett
3b

TR 7993/10

Köri.
 096700
 238100

36078

08080

36081


UPC


aszfalt út

aszfalt járda

aszfalt út

aszfalt járda

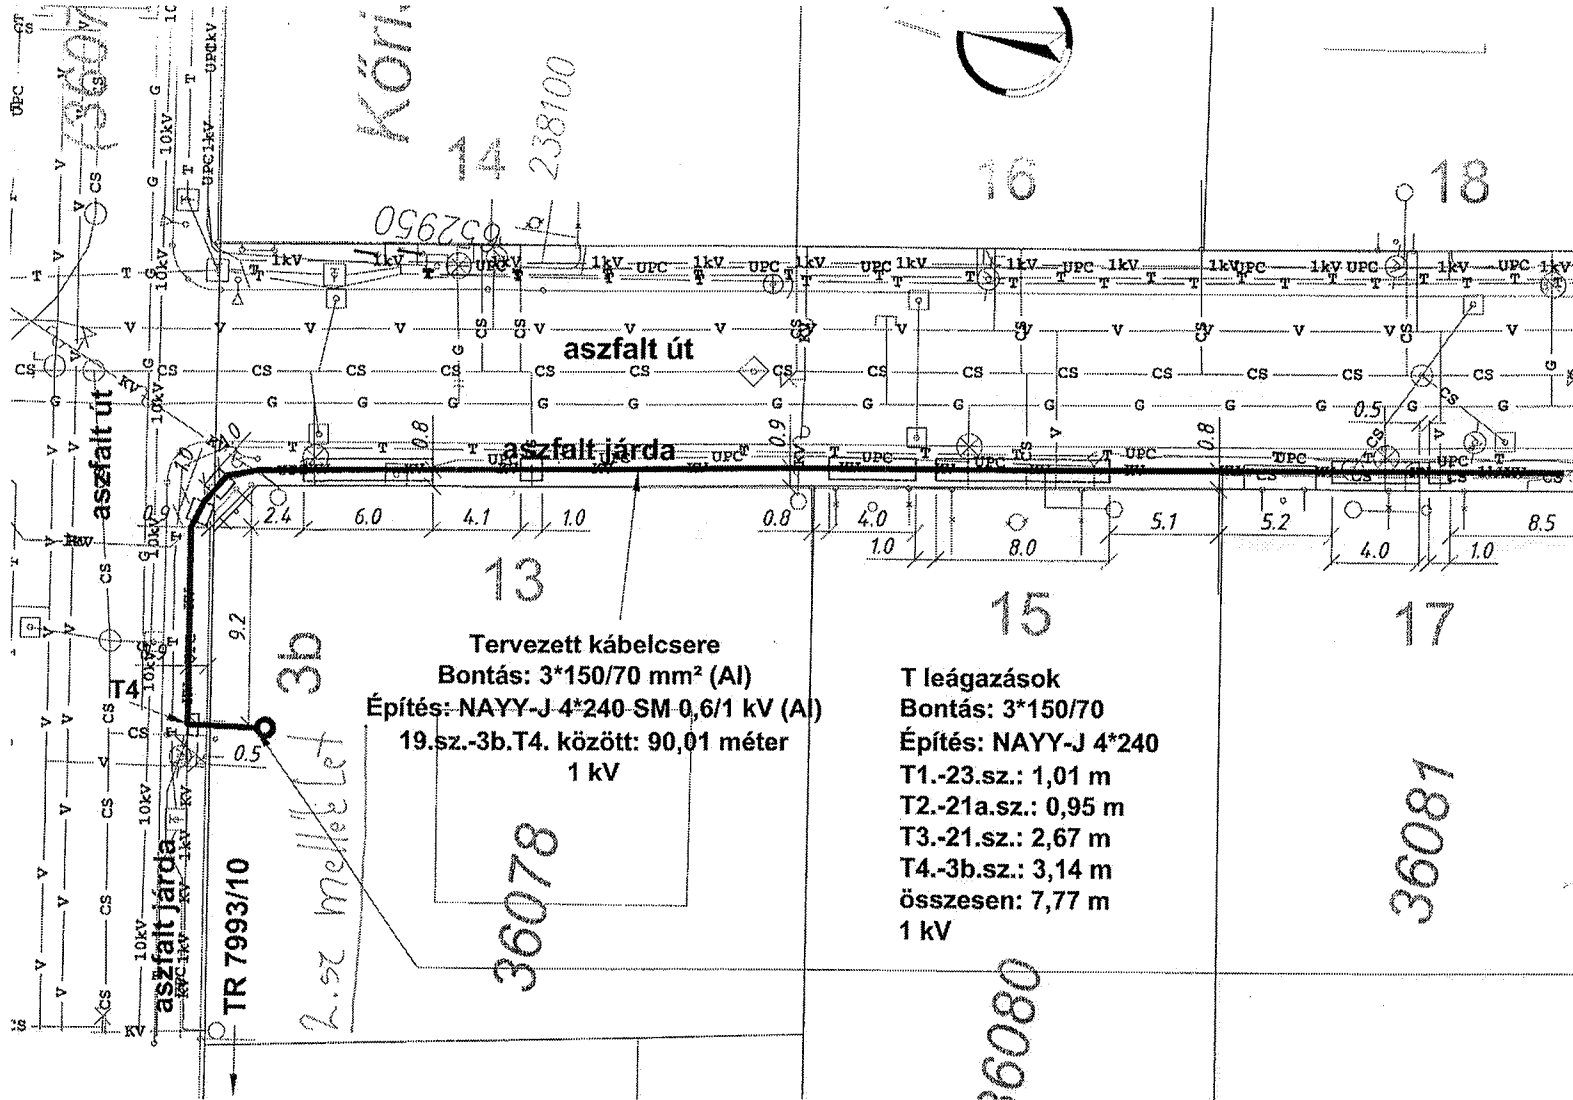

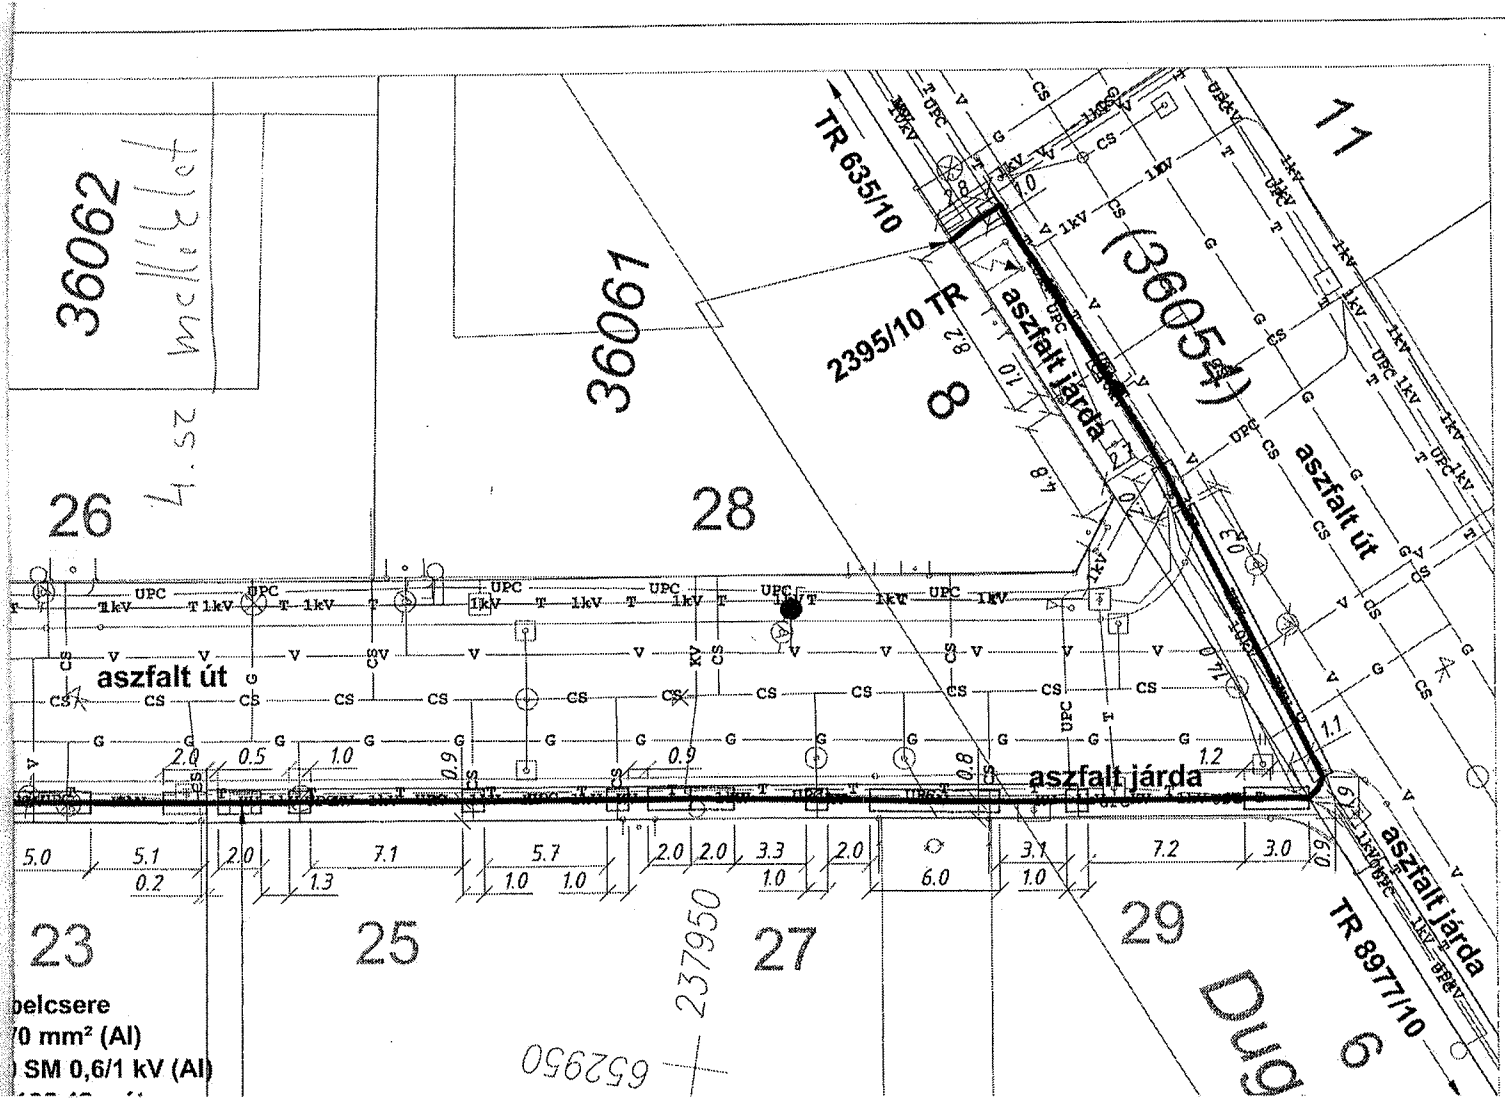

belcsere
 10 mm² (Al)
 SM 0,6/1 kV (Al)