

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

2.6..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 01. 28-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére a Budapest VIII. kerület Balassa – Tömő – Fűvészkert utca 1 kV-os kábelrekonstrukció (1451/10 TR állomás – Fűvészkert u. 9. között)

Előterjesztő: Szűcs Tamás ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 5 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az **Impulzív Kft** (a tervező Zibricky Zoltán tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. kerület Balassa – Tömő – Fűvészkert utca (1451/10 TR állomás – Fűvészkert u. 9. között) 1 kV-os kábelrekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

Előzmény

A jelzett területen a villamos energia biztonságos szolgáltatása érdekében a kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója szükséges. A Budapest VIII. kerület Fűvészkert u. 9. szám alatt lévő (hrsz.:36171) épületben képzett hurokcsatlakozástól (ami egyben a trafó körzethatár) kiindulva a meglévő nyomvonalon kábelcsere szükséges, ezzel összeköttetést teremtve a Balassa u. 6. szám alatt (hrsz.: 36177/1) található 1451/10. számú Transzformátorállomással.

Tervezett állapot

A tervleírás alapján a NAYY-J 4x240 SM 0,61 kV (Al) kábel összesen 237,68 fm hosszon kerül fektetésre. A tervezett nyomvonal kezdete, a Balassa u. 2-6. számok előtti közterületi járdaszakasz (hrsz.:36163), ott mintegy 37,8 m² burkolatát bontanák meg, ahol a kábel csatlakozik a 1451/10. sz. transzformátorállomáshoz. Utána a nyomvonal a Tömő utca (hrsz.: 36162/2) páratlan oldali járdájában vezetve 80,4 m² járdaburkolat megbontásával fordul a Fűvészkert u. (hrsz.: 36172) járdájára. Ott a járdában vezetve 19,2 m² járdaburkolat megbontásával épül be a Fűvészkert u. 9. szám alatt található. hurokcsatlakozásba. **(2,3,4. számú mellékletek).**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a közút felbontásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges, mely hozzájárulásban a kezelő feltételeket írhat elő.

Tekintettel arra, hogy közmű hálózat rekonstrukciójához szükséges a tulajdonosi hozzájárulás megadása, az Ügyosztály nem javasolja további feltételek előírását.

A 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozat megtétele a Bizottság hatáskörébe tartozik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zoltán által tervezett, a Budapest VIII. kerület Balassa – Tömő – Fűvészkert utca (1451/10 TR állomás – Fűvészkert u. 9. között) 1 kV-os kábelrekonstrukció tervezett munkálatok megvalósításához szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-1850/2012.

Kérelmező: Impulzív Kft. tervező Zibriczky Zoltán

Helyszínek: Budapest VIII. kerület Balassa u. 2-6. szám alatti épületek előtt található közút járda-szakasza, hrsz.: 36163, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület Tömő u. 25-27-től a 33/b. szám alatti épületek előtt található közút járda-szakasza, hrsz.: 36162/2, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület Fűvészkert u. 7-9. szám alatti épületek előtt található közút járda-szakasza, hrsz.: 36172, burkolatbontással **érintett**

Tárgy: Budapest VIII. kerület Balassa – Tömő – Fűvészkert utca 1 kV-os kábelrekonstrukció

A burkolat alatt nem üzemelő vezeték (kábel) nem maradhat.

A közműkeresztezéseknél, a meglévő közműveket fi 160 KPE védőcsőben kell keresztezni.

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett helyi közút (járda-szakasz/út) teljes szélességben történő helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtörténik,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.


Felelős: polgármester

Határidő: 2013. január 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzással): indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. január 21.


Szűcs Tamás
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI IRO-
DA

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *rd: p*

JOGI KONTROLL: *rd -*

ELLENŐRIZTE:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


Rimán Edina

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

Soós György

SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

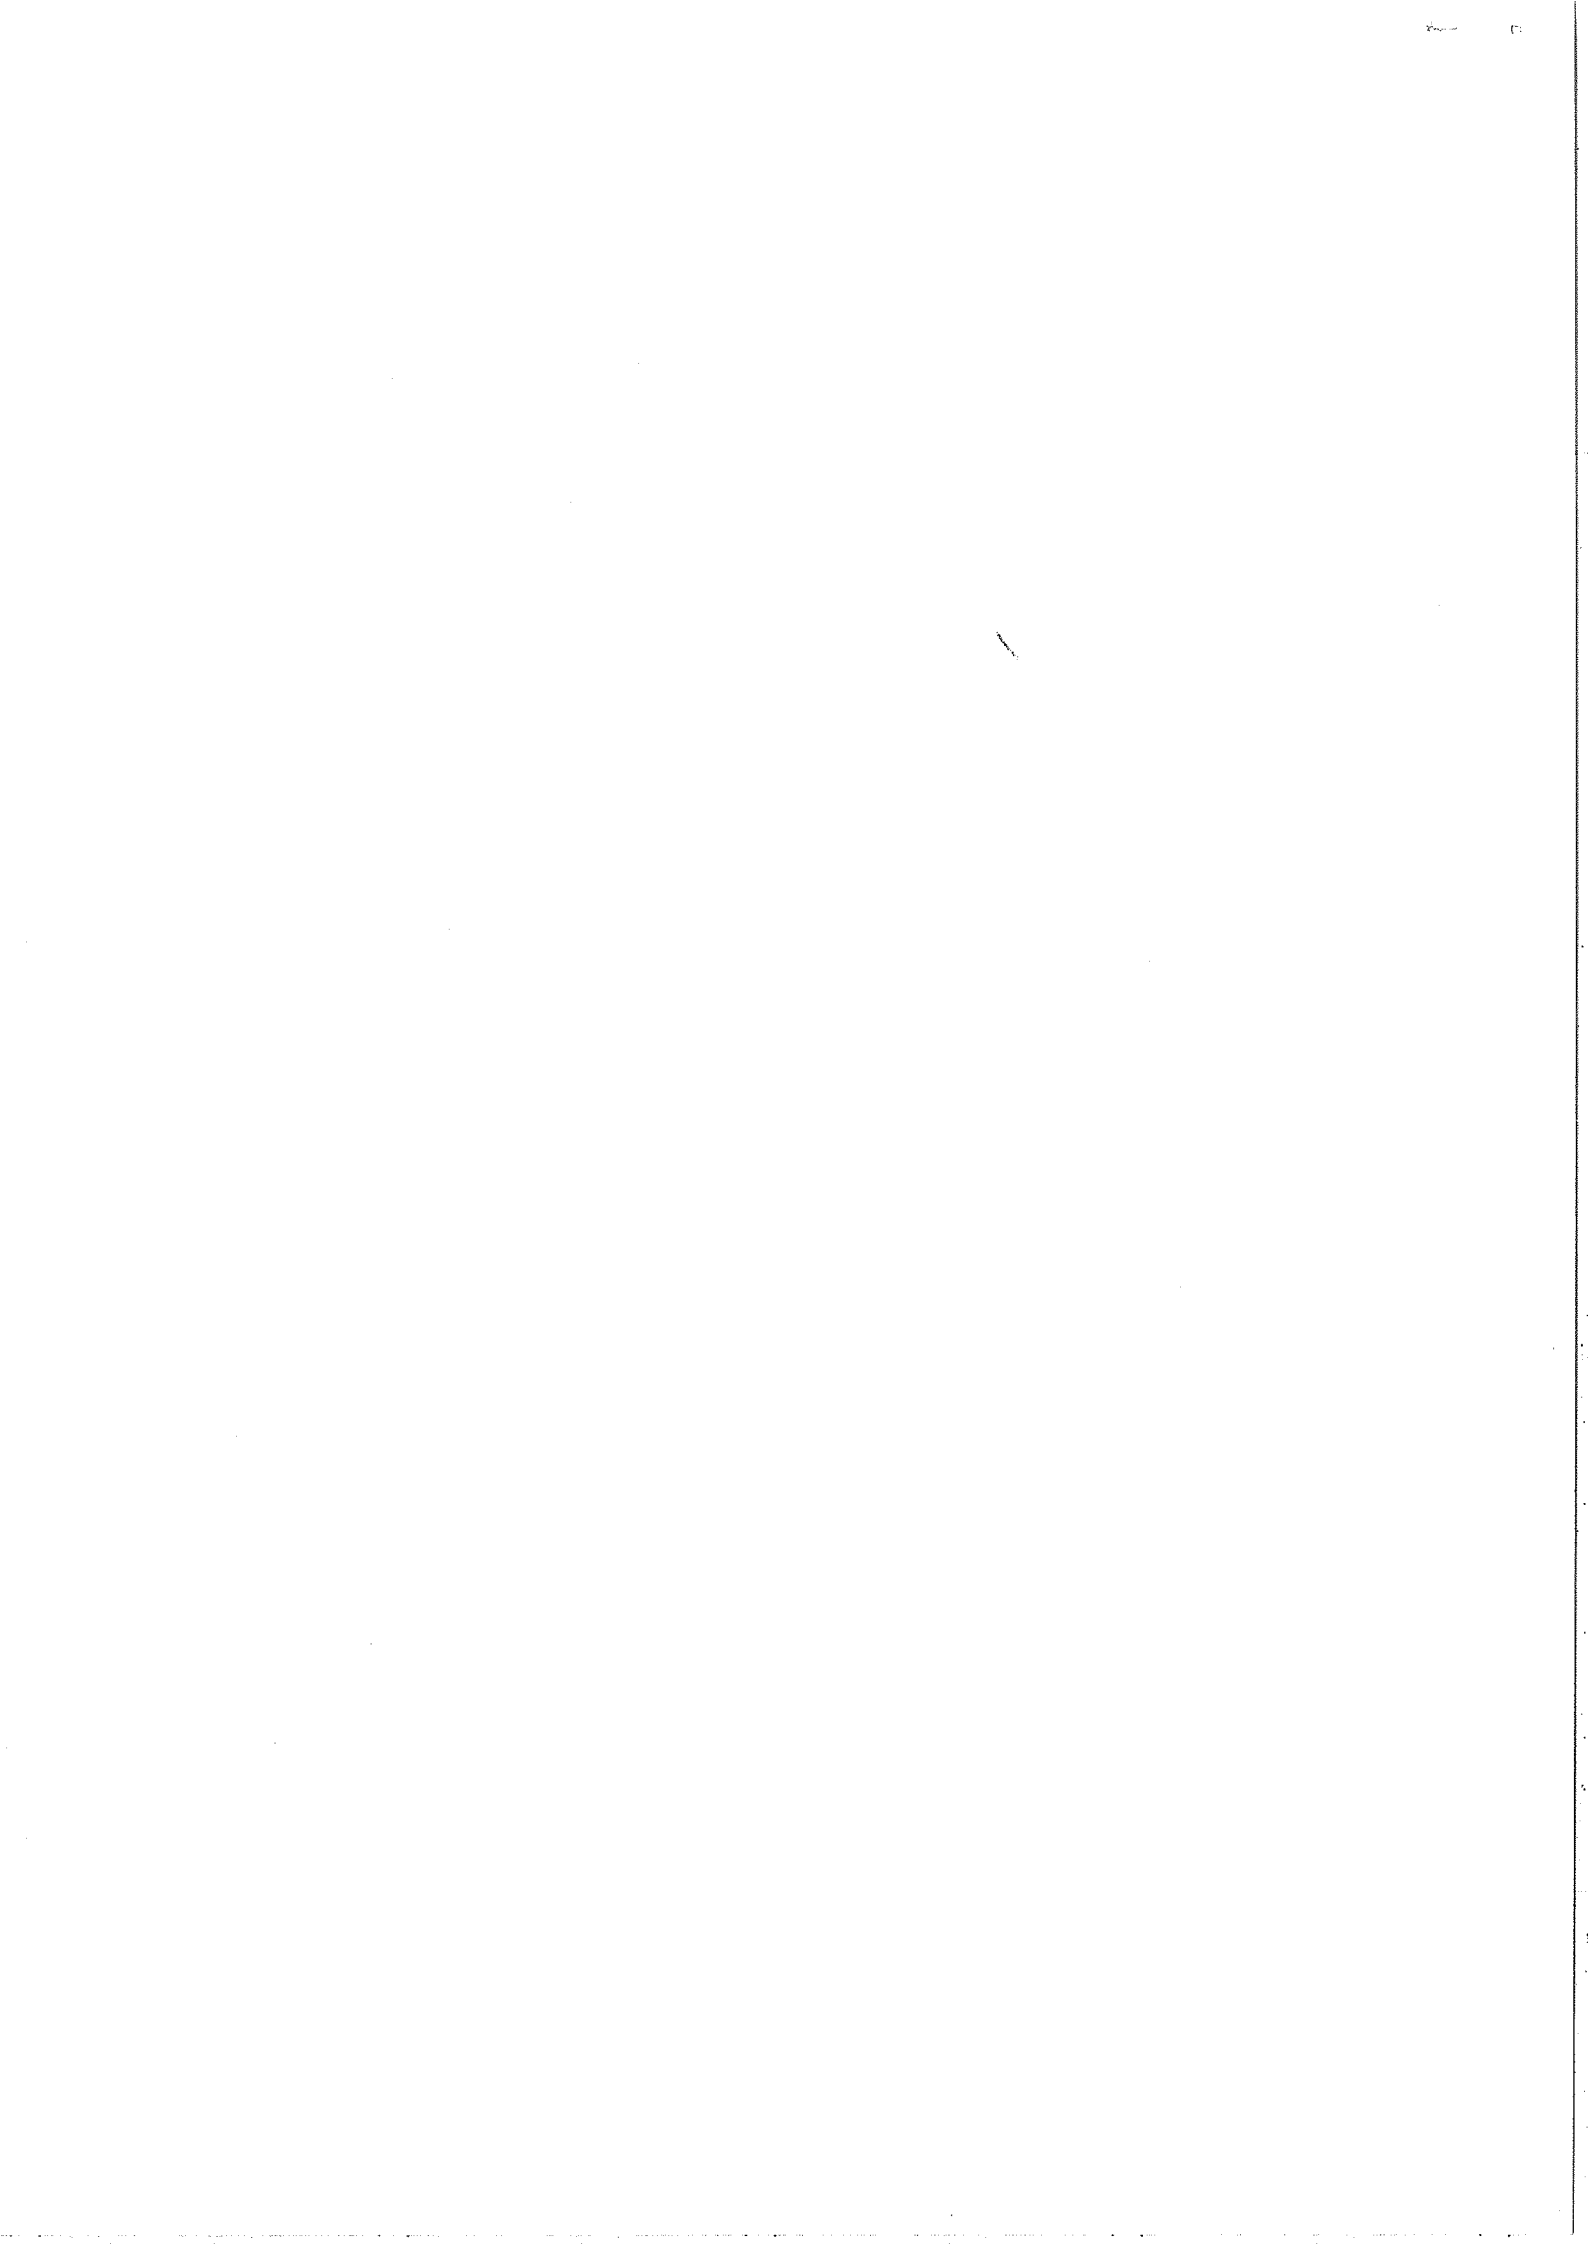

1 sz. melléklet


12/65/KBf-R/12



IMPULZÍV Kft. VILLAMOS TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Telephely és levelezés: 2040 Budaörs, Baross u. 165. fsz.
Tel: 06-23-428 332; Fax: 06-23-428 331
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 4

www.impulzivkft.hu
e-mail: impulziv@t-online.hu



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási ügyosztály
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Iktatószám: 65-KBf-R-1/12.

2012. december 10.

Dru
16-1850
+ Gaál u. p

Tárgy: Bp. VII. Balassa-Tömő-Füvészkert utca 1 kV-os kábel rekonstrukció.
(1451/10. TR állomás - Füvészkert u. 9. között).
Tervszám: 12/65-KBf-R.
Tulajdonosi és közüzemkezelői hozzájáruló nyilatkozat kérelem.

Tisztelt Hivatal!

Kérem Önöket, szíveskedjenek a mellékelt műszaki tervdokumentációhoz a tulajdonosi és közüzemkezelői hozzájárulásukat megadni.

A tárgyi nyomvonal által érintett VIII. kerületi Önkormányzati ingatlanok:


- 36162/2. hrsz. (Tömő utca) - járda;
- 36163. hrsz. (Balassa utca) - járda;
- 36172. hrsz. (Füvészkert utca, volt Szigetvári utca) - járda.

Ügyintézésüket megköszönöm:

Zibriczky Zoltán

Zibriczky Zoltán
tervező
+36202668764.
zzoltan@chello.hu

Melléklet 1-1 pld-ban: Műszaki tervdokumentáció.
Nyomvonalrajz. 12/65-KBf-R-1.
Metszeti rajz - kábel fektetés járdában. 12/65-KBf-R-J.
Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36162/2. hrsz.
Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36163. hrsz.
Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36172. hrsz.
ELMŰ igazolás kivitelezési tervek engedélyezési eljárásához.

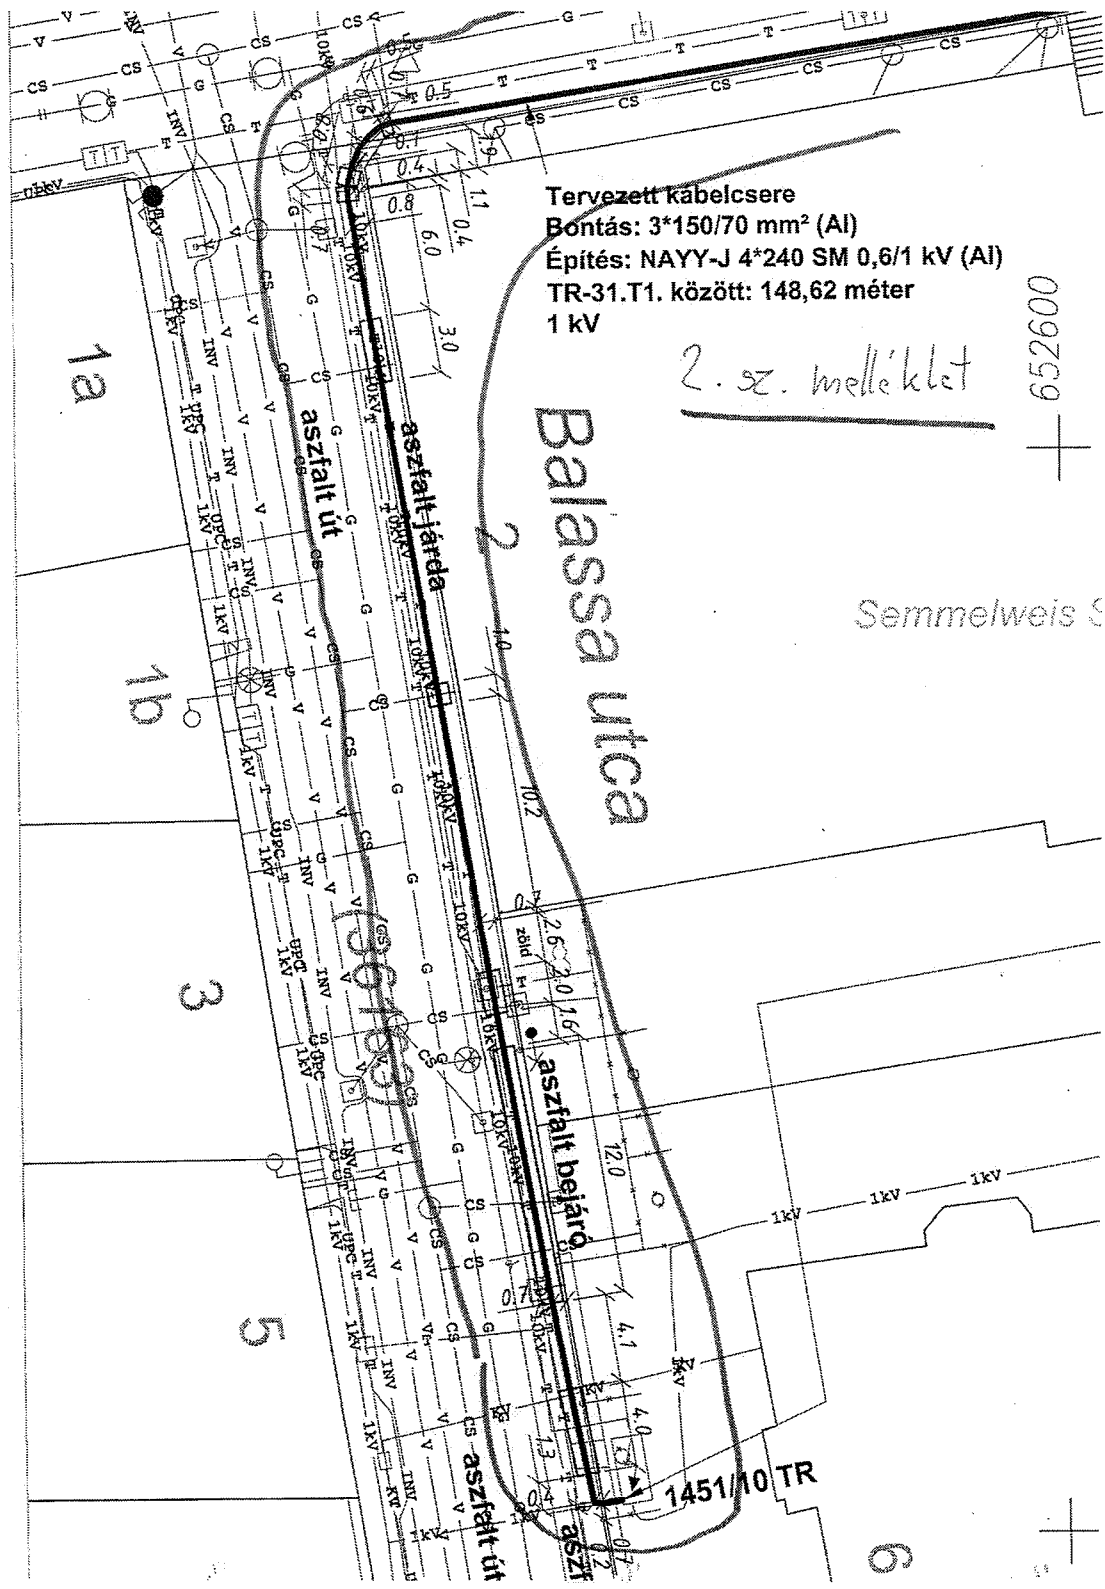

Tervezett kábelcsere
 Bontás: 3*150/70 mm² (AI)
 Építés: NAYY-J 4*240 SM 0,6/1 kV (AI)
 TR-31.T1. között: 148,62 méter
 1 kV


2. sz. melléklet

0092600

Semmelweis S

Balassa utca

1451/10 TR

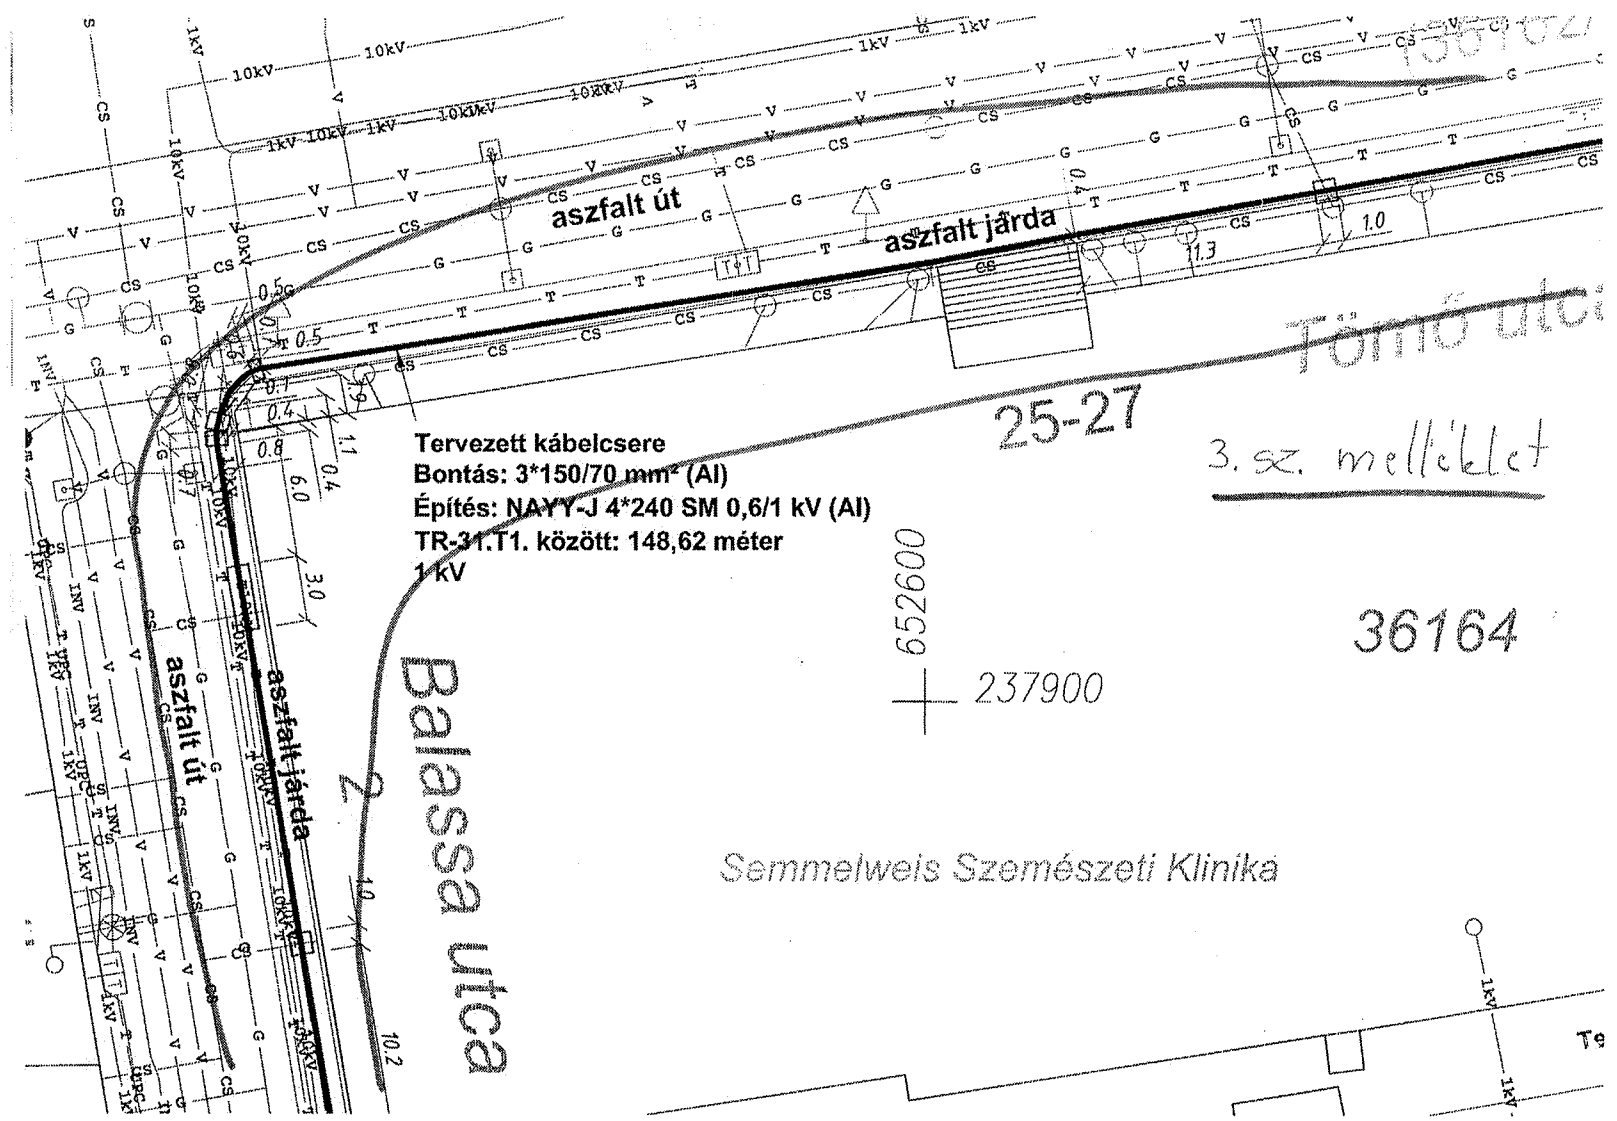

Tervezett kábelcseré
 Bontás: 3*150/70 mm² (Al)
 Építés: NAYY-J 4*240 SM 0,6/1 kV (Al)
 TR-31.T1. között: 148,62 méter
 1 kV

3.sz. melléklet

25-27

652600

36164

237900

Simmelweis Szemészeti Klinika

Te

16

JU-04

4.sz. melléklet

36139/5

(36162/2)


Tervezett kábelcseré

Bontás: 3*150/70 mm² (Al)

Építés: NAYY-J 4*240 SM 0,6/1 kV (Al)

31.T1.-33a.T2. között: 25,82 méter

33a.T2.-33b.T3. között: 5,02 méter

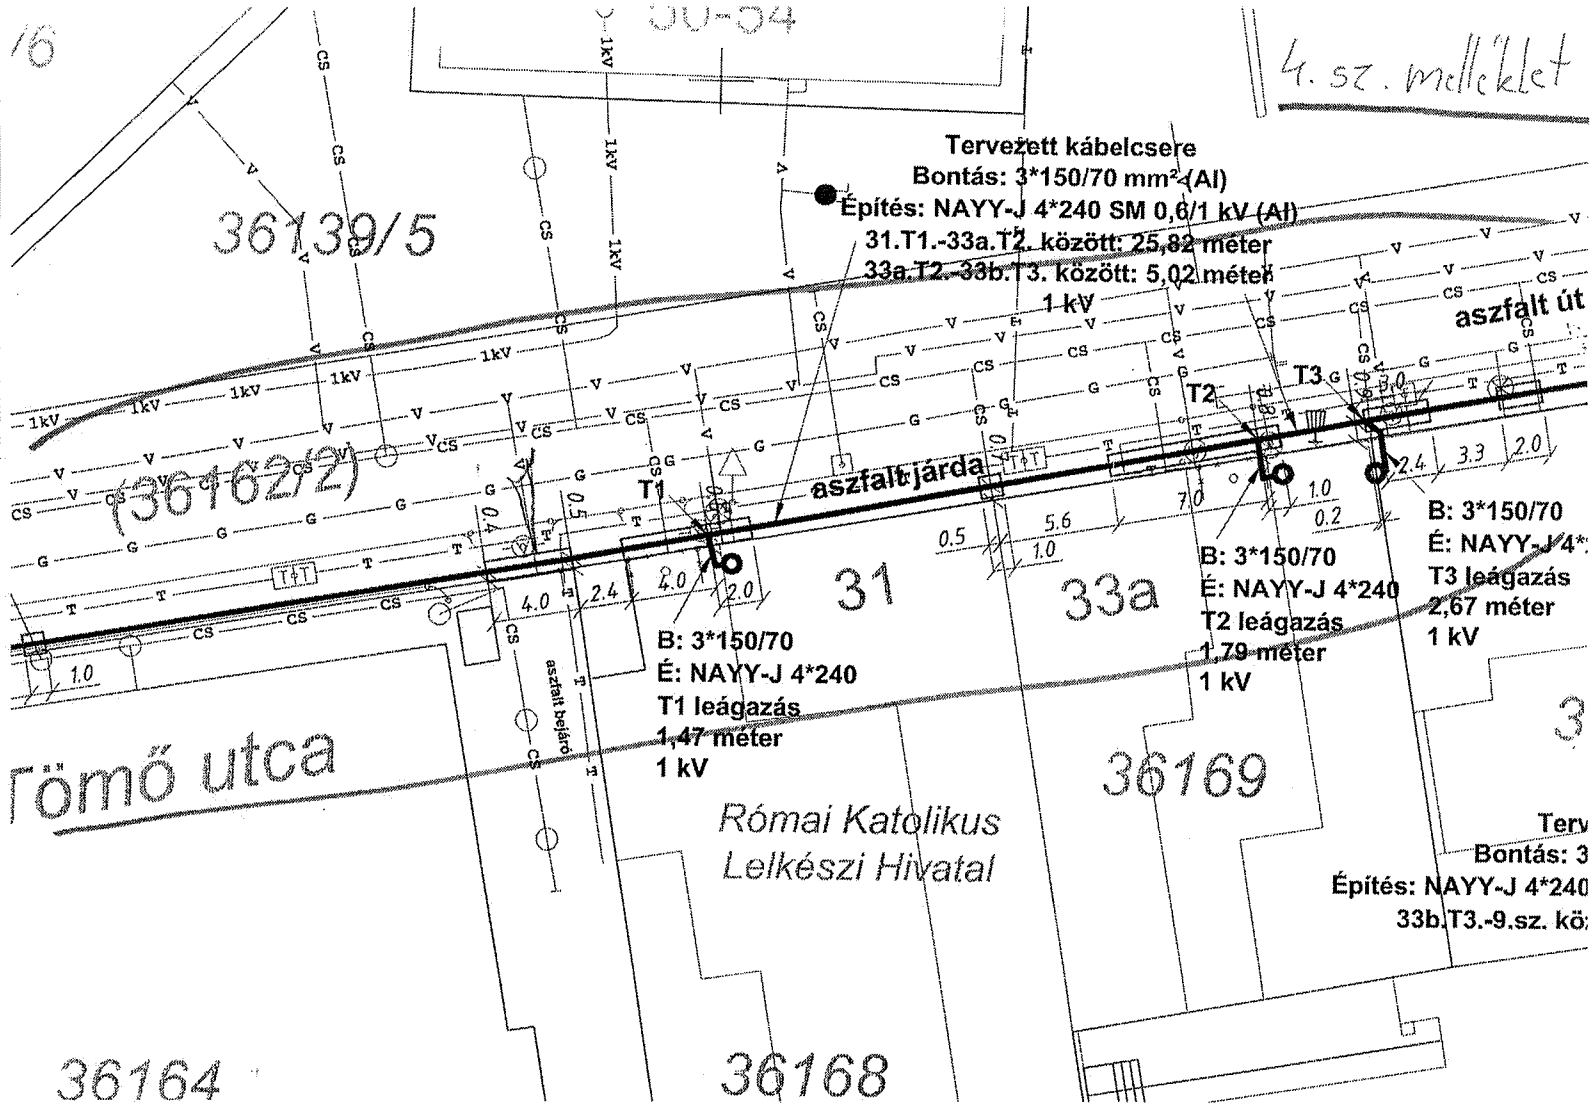

Gömő utca

B: 3*150/70
É: NAYY-J 4*240
T1 leágazás
1,47 méter
1 kV

B: 3*150/70
É: NAYY-J 4*240
T2 leágazás
1,79 méter
1 kV

B: 3*150/70
É: NAYY-J 4*
T3 leágazás
2,67 méter
1 kV

Római Katolikus
Lelkészi Hivatal


Terv
Bontás: 3
Építés: NAYY-J 4*240
33b.T3.-9.sz. kö:

36164

36168

36169

3

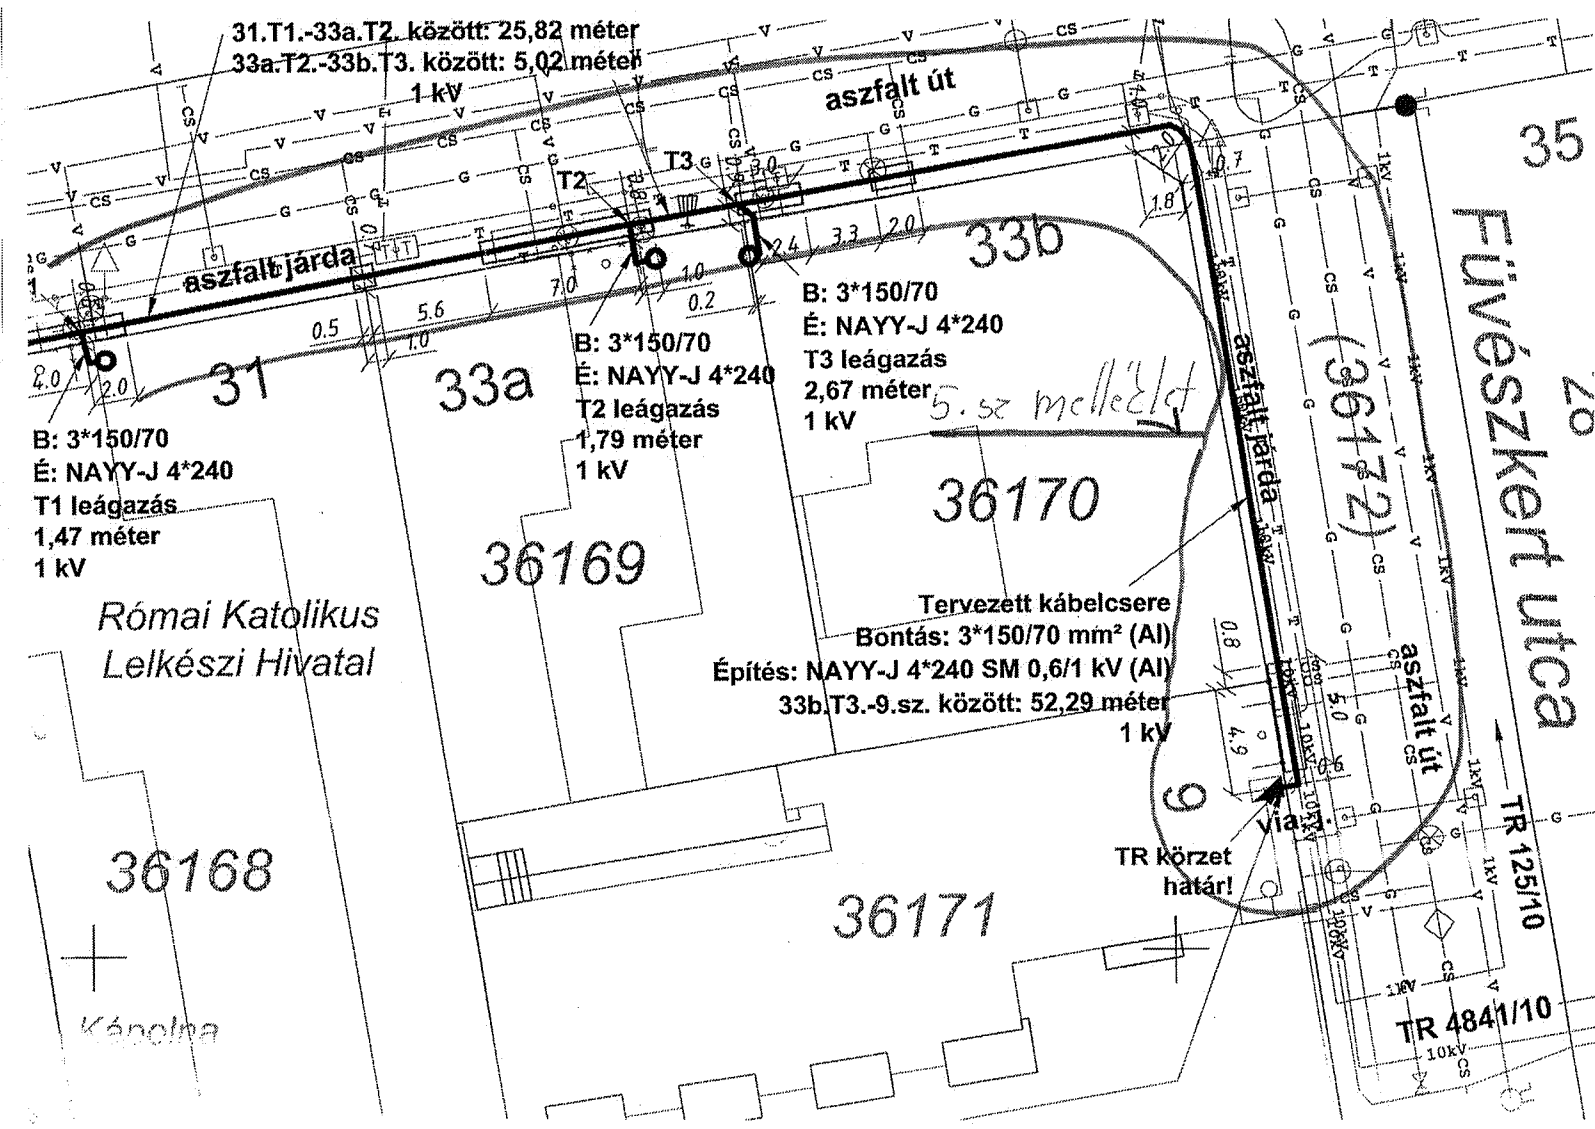

31.T1.-33a.T2. között: 25,82 méter
33a.T2.-33b.T3. között: 5,02 méter

1 kV

aszfalt út

aszfalt járda

T2

T3

33b

B: 3*150/70

É: NAYY-J 4*240

T3 leágazás

2,67 méter

1 kV

5.sz melléklet

B: 3*150/70

É: NAYY-J 4*240

T2 leágazás

1,79 méter

1 kV

B: 3*150/70

É: NAYY-J 4*240

T1 leágazás

1,47 méter

1 kV

Római Katolikus
Lelkészi Hivatal

36170

Tervezett kábelcsere

Bontás: 3*150/70 mm² (Al)

Építés: NAYY-J 4*240 SM 0,6/1 kV (Al)

33b.T3.-9.sz. között: 52,29 méter

1 kV

36169

0,8

4,9

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

TR körzet határ!

35

Füvészkert utca

20

(36172)

aszfalt út

TR 125/10

TR 4841/10

10kV

36168

Kápolna

36171

